




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Хабаровские электрические сети»

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

КОМУ: НАЧАЛЬНИКУ СРЭС А.В. ГАЛЯТКИНУ
 ОТ: НАЧАЛЬНИКА СПРИТП Ю.А.ЖУРАВЛЕВА
 ТЕМА: О СОГЛАСОВАНИИ ЗАЯВКИ НА ТП
 ДАТА: 05.02.14
 КОПИЯ:

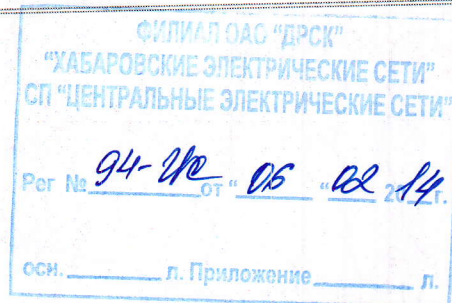

Прошу согласовать заявку на технологическое присоединение:

Входящий номер ХЭС	Дата регистрации в ДОУ	Заявитель	Объект	Адрес
242спр	04.02.2014 г	Лысенко Ю.А.	склад	г Хабаровск, ул Суворова, д. 82 в

Передать акт обследования в СПРИТП для формирования технических условий в срок не позднее 12.01 2014 г.

Начальник СПРИТП

Ю.А. Журавлев

Начальнику СПРиТП
Ю.А. Журавлеву
от начальника Северного РЭС
А.В. Галяткина

Дата 09.01.2014 (поручения о подготовке акта обследования)
Дата _____ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Лысенко Юрий Антонович телефон: 20-62-22, 60-68-55
2. Наименование объекта: склад
Фактический объект:
3. Адрес объекта: г Хабаровск, ул Суворова, д. 82 в
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,38
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3
7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:


8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- Южная, №ф. 6(10) кВ « 43 », ТП № 2084
№ ф. 0,4 кВ, 2 № опоры _____.
Вторая точка присоединения: ПС- _____, №ф. 6(10) кВ « _____ », ТП № _____,
№ ф. 0,4 кВ, _____ . № опоры _____.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых в вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 200 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ			
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛ КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	одностоечная одностоечная с 1 укосом одностоечная с 2 укосами 1 укос	
1.3.	Подвеска провода, в три провода (м)		
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)		
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)		
1.7.	Установка разрядников (шт.)		
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ			
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)	ВЛ <u>Сип 4x50</u> КЛ	<u>200</u>
2.2.	Установка опор (шт.)	одностоечная одностоечная с 1 укосом одностоечная с 2 укосами 1 укос	<u>3</u> <u>2</u>
2.3.	Подвеска провода, кол. проводов ВЛ		

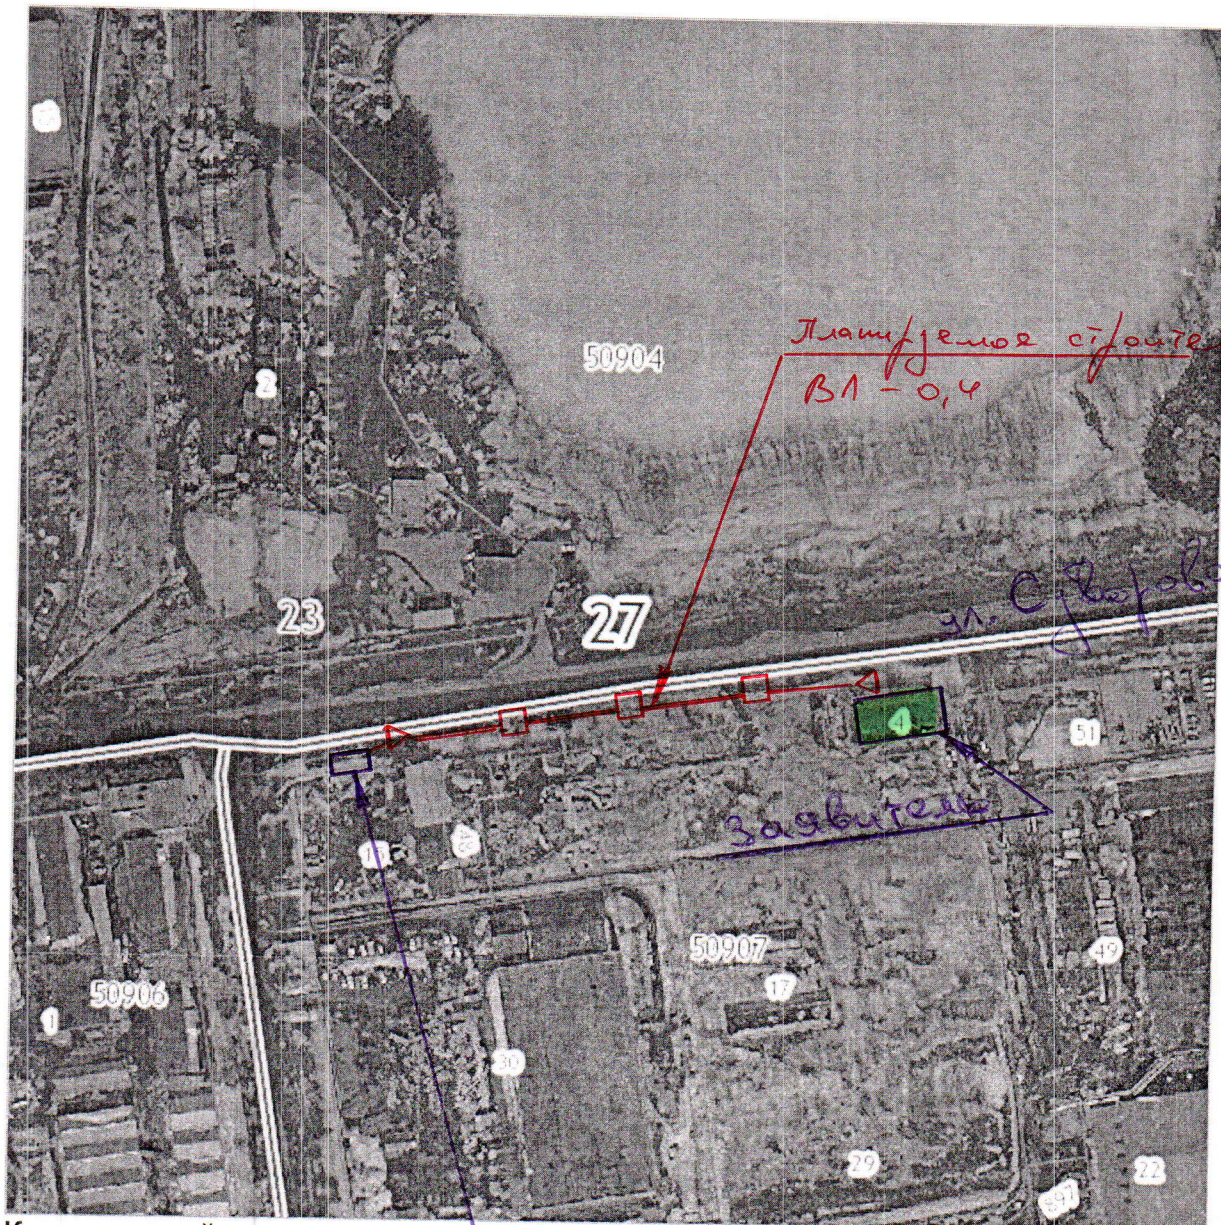

Комментарий:

ТП 2084

	по длине ВЛ (м)	<div><div></div><div>✓</div></div>	<div>2 провода</div> <div>4 провода</div>	сип 4x50	200
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)				
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода		
			в 4 провода		
3. Установка ТП					
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)				
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП				
4. Установка дополнительного оборудования					
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)			ВА88-35 IEK 63A	1
5. Демонтажные работы					
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)	<div><div></div><div>ж/б</div></div>	одностоечная		
		<div><div></div><div>деревянные</div></div>	одностоечная с 1 укосом		
		<div><div></div><div>на ж/б приставке</div></div>	одностоечная с 2 укосами		
			1 укос		
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ (шт.)	<div><div></div><div>ж/б</div></div>	одностоечная		
		<div><div></div><div>деревянные</div></div>	одностоечная с 1 укосом		
		<div><div></div><div>на ж/б приставке</div></div>	одностоечная с 2 укосами		
			1 укос		
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (пролетов)				
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)				
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)				
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП				
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)				
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода		
			в 4 провода		
6. Работы на ПС 35-110 кВ					

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: План-схема прилагается.

Начальник РЭС
Галяткин А.В.

Должность

« 10 » 02 2014 г.

Подпись

ФИО