

Утверждаю
 Главный инженер СП ПЗЭС
 А.Р. Окунев
 «27» 09 2016 г.

Дата 15.09.16 (направления заполненного акта обследования)


Акт обследования

1. Заявитель Горевая Екатерина Сергеевна телефон: 89146580919
2. Наименование объекта: Жилой дом
 Фактический объект Приморский край, Спасский район, 180 м на северо-запад от жилого дома с. Анненка, ул. Лазо д.8.
3. Адрес объекта: Приморский край, Спасский район, 180 м на северо-запад от жилого дома с. Анненка, ул. Лазо д.8.
4. Максимальная мощность (кВт): 15 кВт
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3 (три)
7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 3 (три)
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:
 Первая точка присоединения: ПС-35/10 кВ «Александровка», № Ф 6(10) кВ Ф №3 «Александровка-Анненка», КТП № 3306 «Быт» ВЛ 0,4 кВ. Ф № 3 «Быт» № опора № 6.
9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 198 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ			
1.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)	ВЛИ	198
		КЛ	---
1.2.	Установка опор (шт.)	одностоечная	4
	ж/б	одностоечная с 1 укосом	2
	на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	---
1.3.	Подвеска провода, по длине ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ	СИП-4х35
			218
1.4.	Муфта для КЛ (шт.)		---
1.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)	в 2 провода	---
		в 4 провода	---
2. Установка дополнительного оборудования			
2.1	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)	АВ-63А	1

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

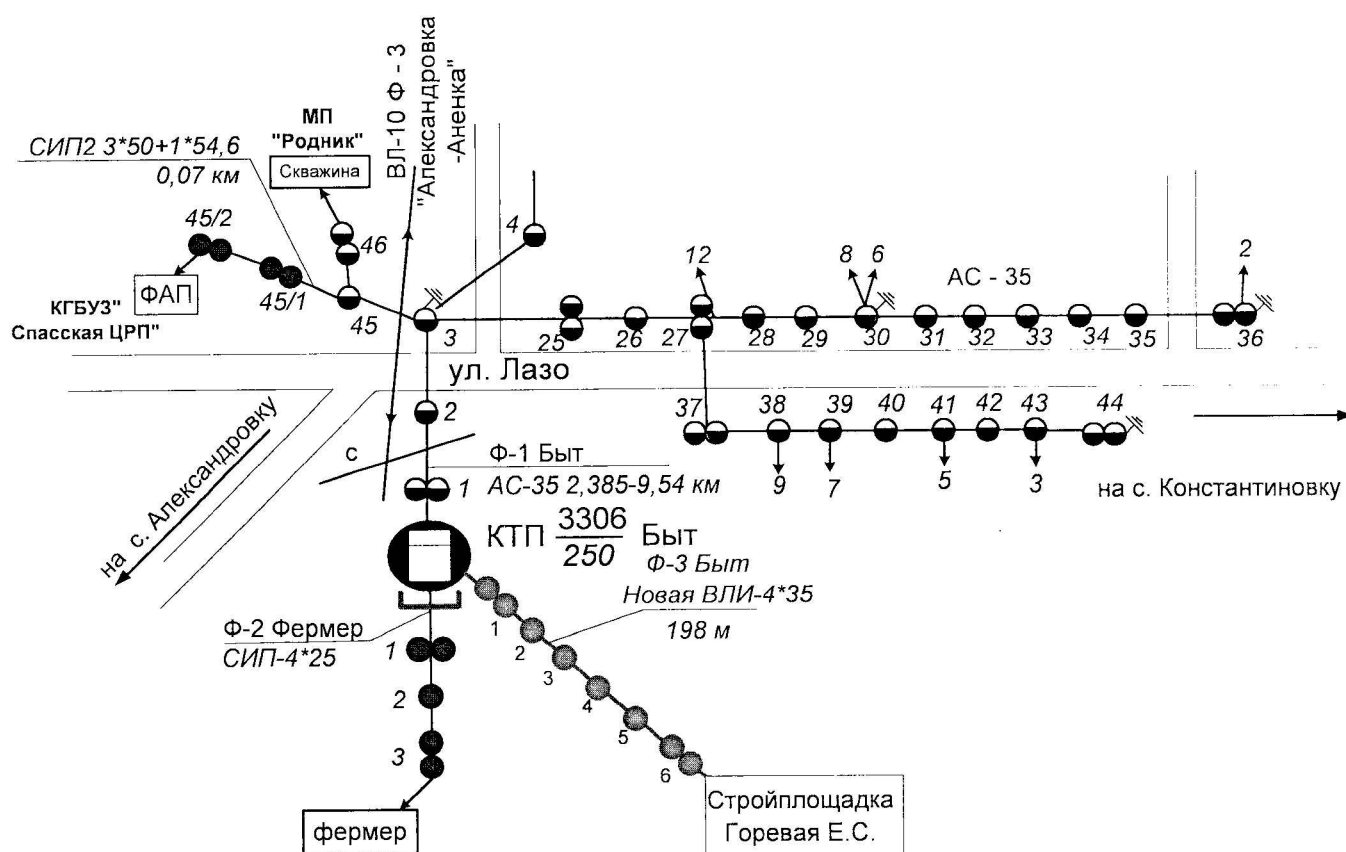

12. Примечания: Запроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от КТП-3306 до границ земельного участка Заявителя, с установкой отдельного АВ-0,4 кВ в КТП-3306.

Начальник СРЭС

Должность

«15» сентября 2016 г.

Подпись

Глебов А.В.

Ф.И.О