

АО «ДРСК»				Поопорная схема ВЛ-10/0,4 кВ			
	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ТП № 1 «Поселковая»		
Утвердил	ЗД - эл. инженер	Гаюнов Е.В.		19.04.2017	Шифр ПС, ВП	Подраздел ение	Участок
Согласовано				19.04.2017	АРЭС		
Проверил				19.04.2017	Центра льный		
Выполнил				19.04.2017	Филиал "Южно-Якутские электрические сети"		


Условные обозначения

- ТП на балансе АО ДРСК
- ТП сторонних организаций
- Деревянная анкерная опора
- Одноствоечная деревянная опора
- Деревянная опора с подкосом
- Анкерная опора деревянная на ж/б приставках
- Одноствоечная опора деревянная на ж/б приставках
- Одноствоечная деревянная опора с подкосом на ж/б приставках
- ВЛ-10кВ «Посёлок»
- СИП
- Граница балансовой принадлежности


Опходящие фидера по ВЛ-0,4 кВ выполнены СИП-2 сечением 70 мм²:
ф. «Клуб» пролеты ТП-1-2-3;
ф. «Школа» пролеты ТП-1;
ф. «Столовая» пролеты ТП-1-2-3.

Копия плана от 06.08.2017г.
 Ведущий инженер
 СП ООО "Великий Коч" *Степан Васильевич Браунер*

СХЕМА
 РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 село Большой Нимыр, Республика Саха (Якутия)
 строительство базовой станции с антенно-мачтовым сооружением
 м 1:1000

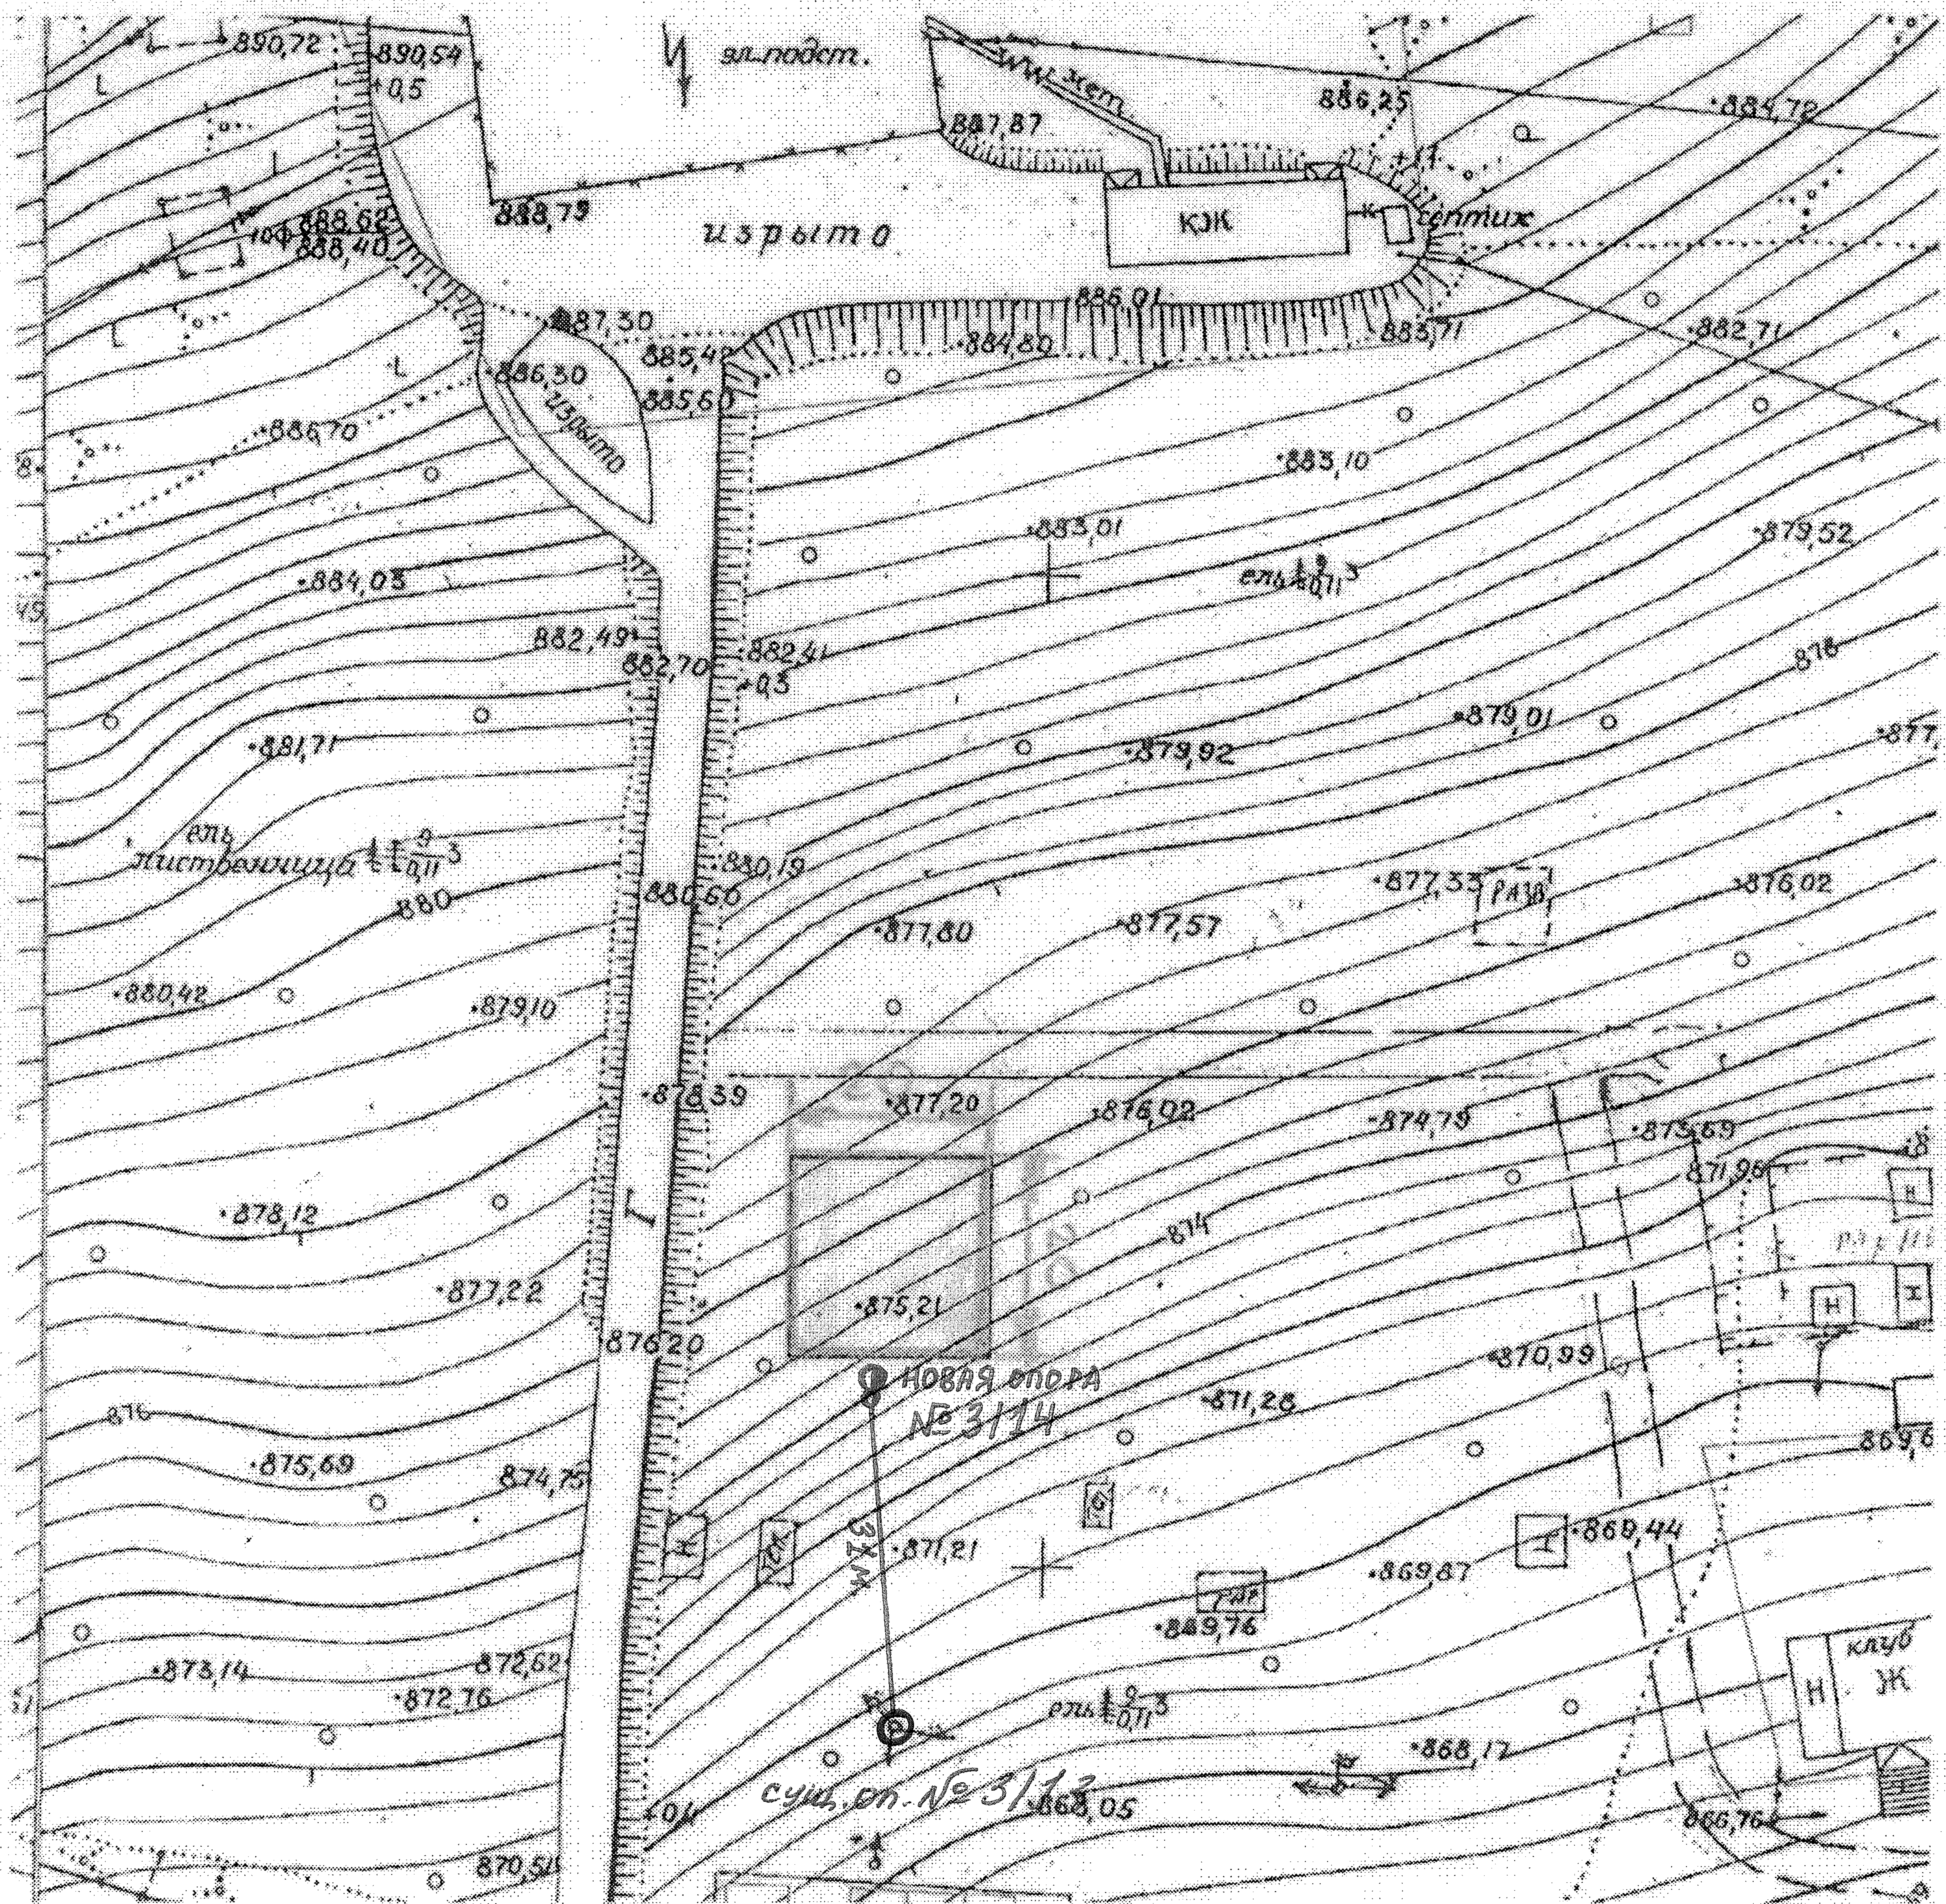

Глава МО "Город Алдан"



А.Л. Бугай