

АО «ДРСК»				Поопорная схема ВЛ – 0,4кВ			
	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ТП-77 «Береговая»  ПС-5 ф. «Алдан-5» ВЛ 6кВ		
Утвердил	ЗД – гл. инженер	Гаянов Е.В.		11.07.2016			
Согласовано	И.о. ЗГИ по ЭлР	Варакозов А.А.		11.07.2016			
	И.о. ГИ АРРС	Жаркой Д.Н.		11.07.2016			
	Начальник СТЭ	Варакозов А.А.		11.07.2016			
Проверил	Мастер АРРС	Жаркой Д.Н.		11.07.2016	филиал "Южно-Якутские электрические сети"		
Выполнил	Инженер СТЭ	Гостюхина А.С.		11.07.2016			

Условные обозначения

- ТП на балансе АО ДРСК
- ТП сторонних организаций
- Деревянная анкерная опора
- Одноствоечная деревянная опора
- Одноствоечная деревянная опора на деревянной приставке
- Одноствоечная деревянная опора на с деревянным подкосом на деревянных приставках
- Анкерная опора деревянная на ж/б приставках
- Одноствоечная опора деревянная на ж/б приставках
- Одноствоечная деревянная опора с подкосом на ж/б приставках
- Провод СИП
- Кабельная линия

Схема  
границ, предполагаемых к использованию земель или части  
земельного участка на кадастровом плане территории

Заявитель: *ФАО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"*

Местоположение земель: *кадастровый квартал 14:02:010144*


Запрашиваемая цель использования: *размещение опоры ВЛ-0,4 кВ ф. "Заортосалинская" от опоры № 5 до опоры № 5/1 от ТП № 77 "Береговая"*

Особые условия: -

Площадь земель: *1,01 кв.м.*

Масштаб *1:500*

(координаты см. на обороте)

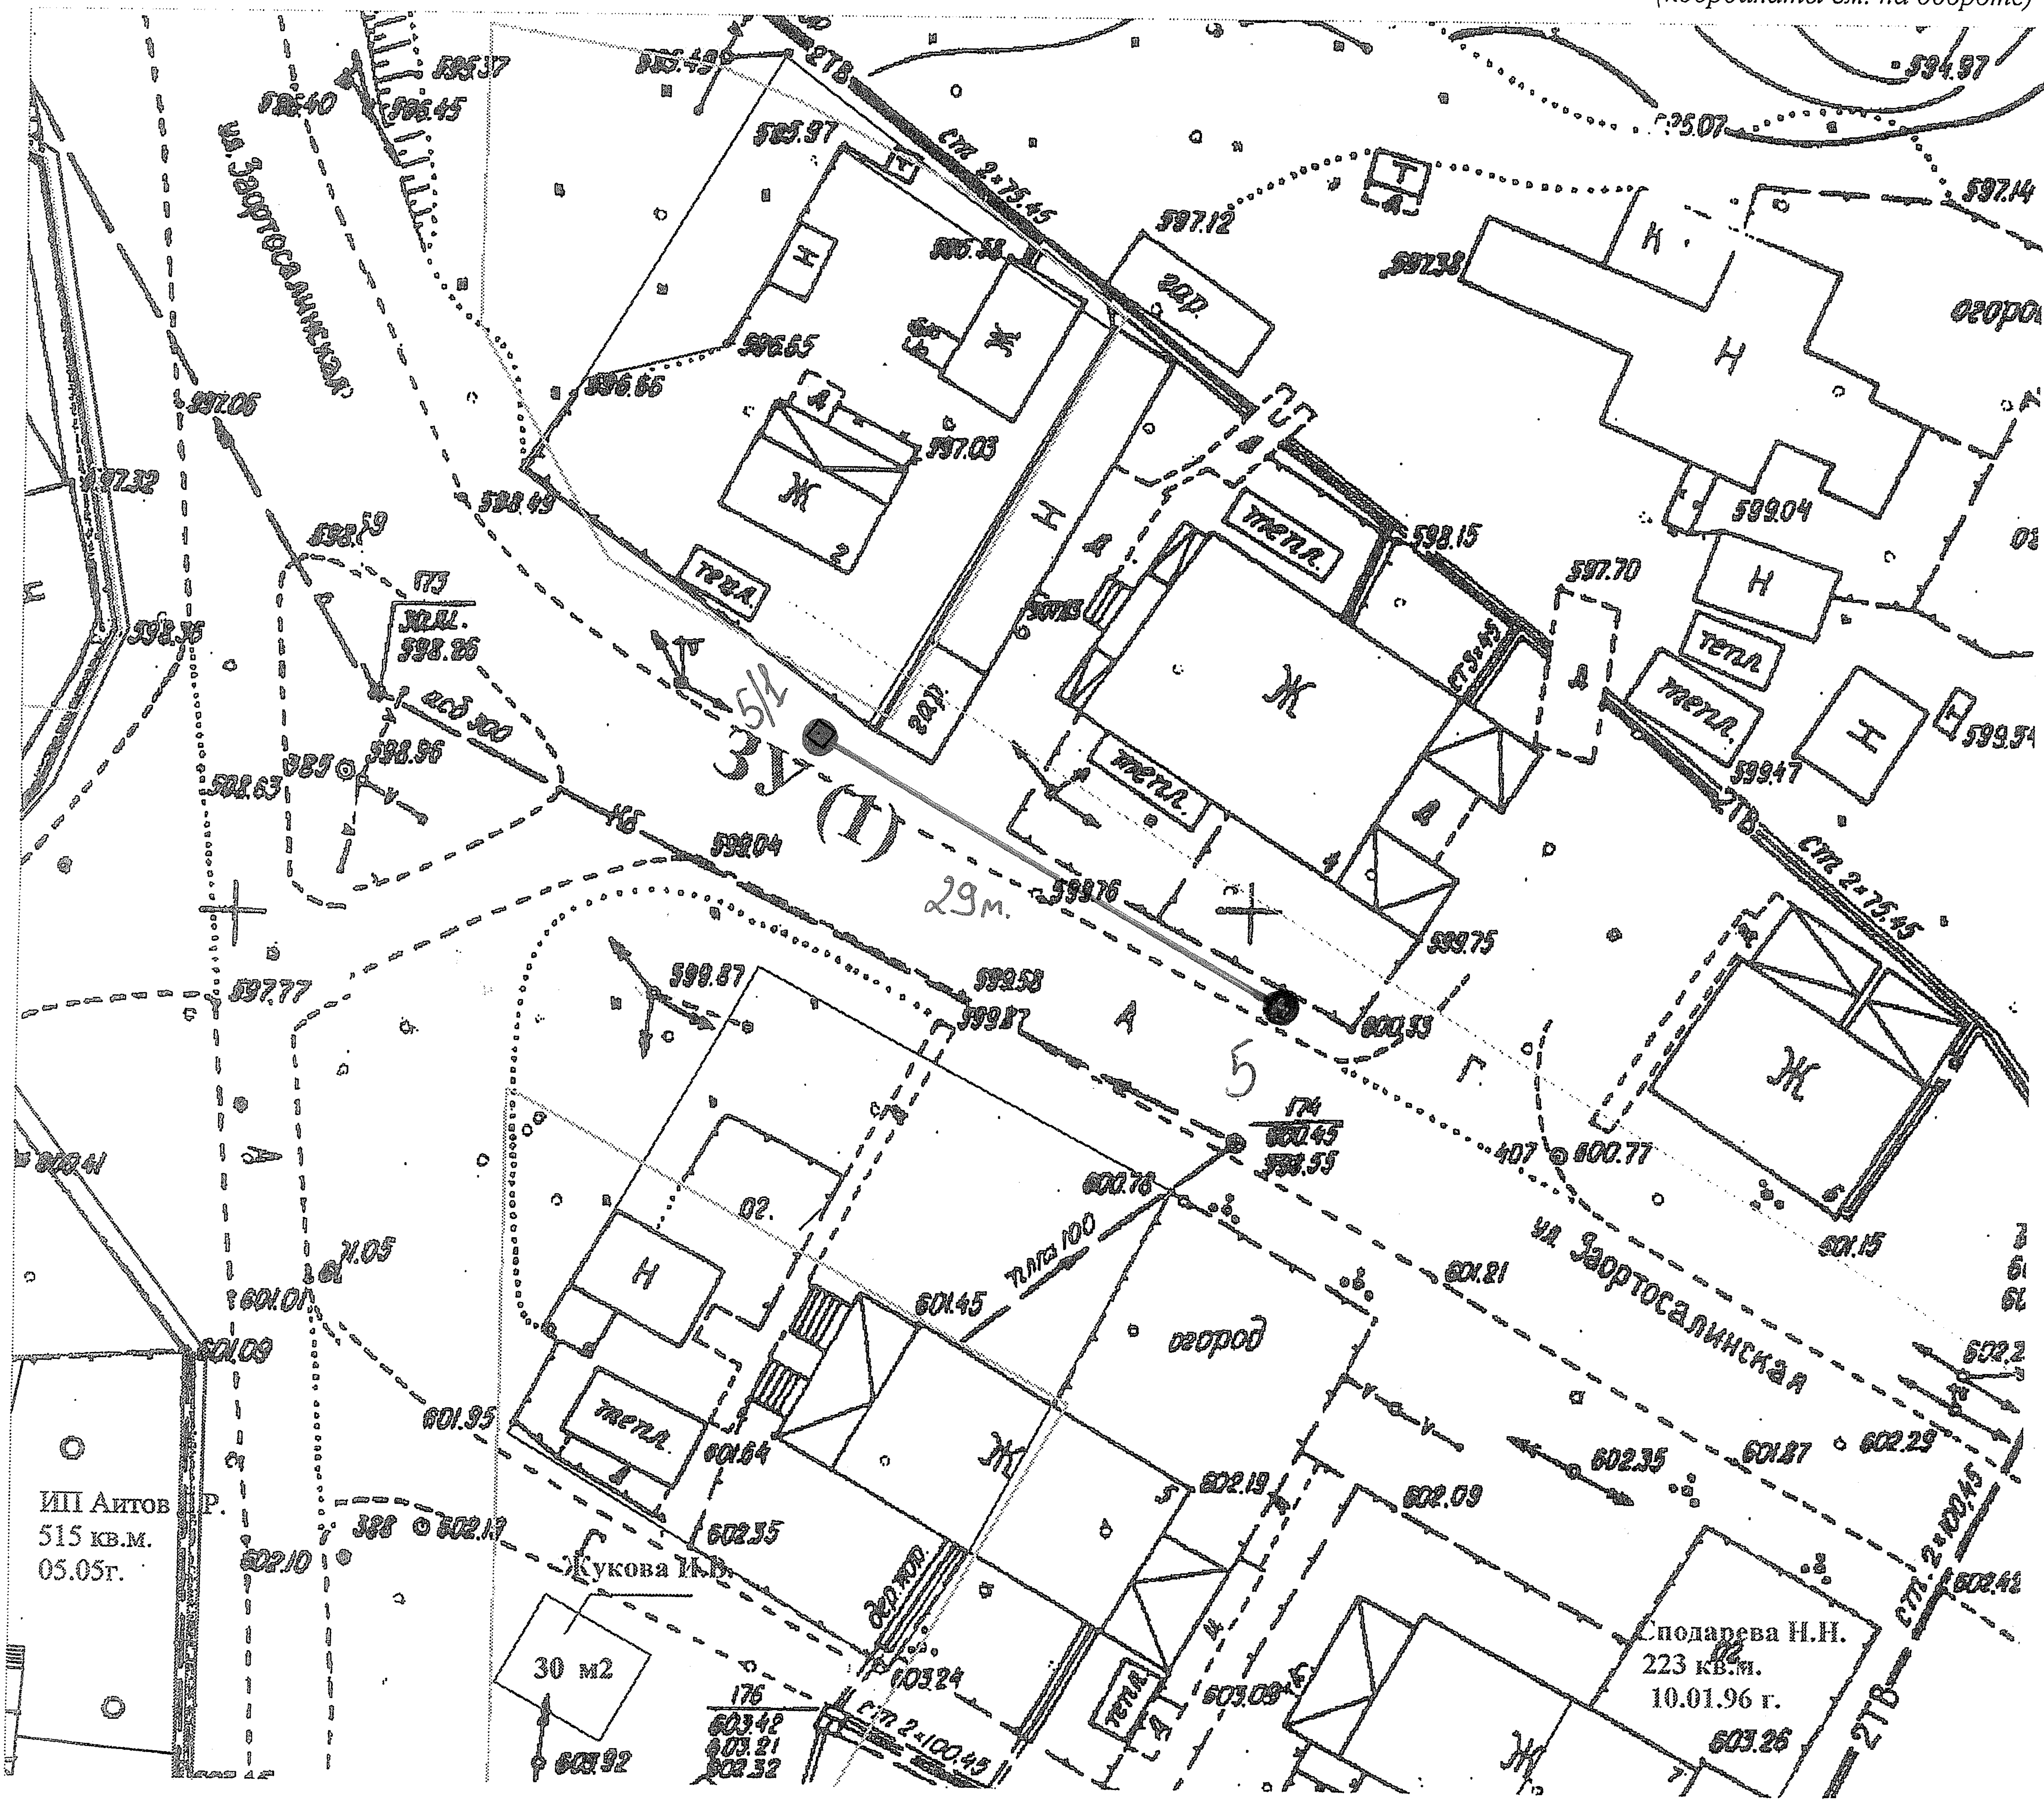

Условные обозначения:

— обозначение границ земельного участка, предполагаемого для размещению опор ВЛ-0,4 кВ