

АО «ДРСК»
Площадная схема ВЛ – 6кВ

Ф.И.О.	Подпись	Дата	Должность
Гаюнов Е.В.	26.12.2016	Утвердил Зд- гл. инженер ЗГИ по ЭиР	3Д- инженер Согласовано
Вахрин А.А.	26.12.2016	Начальник АРРС Согласовано	Начальник АРРС
Татарников М.Д.	26.12.2016	Начальник СТЭ Ст.мастер АРРС Проверил	Начальник СТЭ Ст.мастер АРРС
Варакосов А.А.	26.12.2016	Выполнил Инженер СТЭ	Жаркой Д.Н.
ПС-5	26.12.2016	«Алдан»	"Южно-Якутские электрические сети"
филиал			
Шифр ПС, ВЛ	Подраздел ение	Участок	АРРС уч. «Центра льный

«Утверждена»
Распоряжением Администрации МО
«Город Алдан»

от 15.09.2016г. № 651

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Кадастровый квартал 14:02:010110

Условный номер земельного участка: -

Площадь земельного участка: 1114 м²


Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м

	X	у
1	2	3
1	609577	464532
2	609553	464562
3	609531	464542
4	609553	464513

Координаты вычислены с применением ПО ГИС «Карта 2011»

Система координат: МСК 88 14:02 Алдан



Масштаб 1 : 1000

Условные обозначения:

-граница образуемого(измененного) земельного участка

© 1 -поворотная точка границы образуемого(измененного) земельного участка

Условные обозначения

250

-ТП на балансе АО ДРСК



-Деревянная анкерная опора



-Одностоечная деревянная опора




-Анкерная опора деревянная на ж/б приставках



-Одностоечная опора деревянная на ж/б приставках



-Одностоечная деревянная опора с подкосом на ж/б приставках

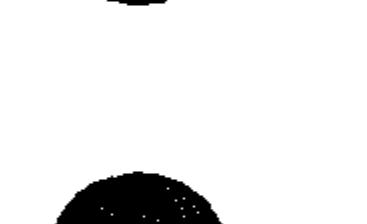

-Одностоечная ж/б опора



-Одностоечная ж/б опора с подкосом



-Анкерная ж/б опора



-Устройство для наложения
защитного заземления



-Повторное заземление нулевого
проводника



-СИП

