Дата 29.03.2016 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата _____ (*направления заполненного акта обследования*)

Акт обследования № 122-10-554

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1119/16 дата регистрации ДОУ 29.03.2016

1. Заявитель: Акционерное общество "Корпорация развития Дальнего востока" телефон: 88007075558

2. Наименование объекта: микрорайон (Нагорный)

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Большой Камень, кадастровый номер земельного участка 25:36:010203:3023; 25:36:000000:1785

4. Заявленная мощность (кВт): 1,842 Мвт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения 2

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-**Садовая**, №ф. 6(10) кВ **«РУ 6 кВ»,** на кабельных наконечниках проектируемой КЛЭП 6 кВ

Вторая точка присоединения: ПС-**Садовая**, №ф. 6(10) кВ **«РУ 6 кВ»,** на кабельных наконечниках проектируемой КЛЭП 6 кВ

Предполагаемая точка БПиЭО_____

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____ **метров.**

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____;


Класс напряжения (кВ) _____;

Расстояние (м)_____.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ			
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	КЛ АББл -2(3х240)	**1800**
		В одну цепь АББл (3х240)	***3600***
1.2.	Муфта для КЛ (шт.)	концевая	10
		промежуточная	16

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

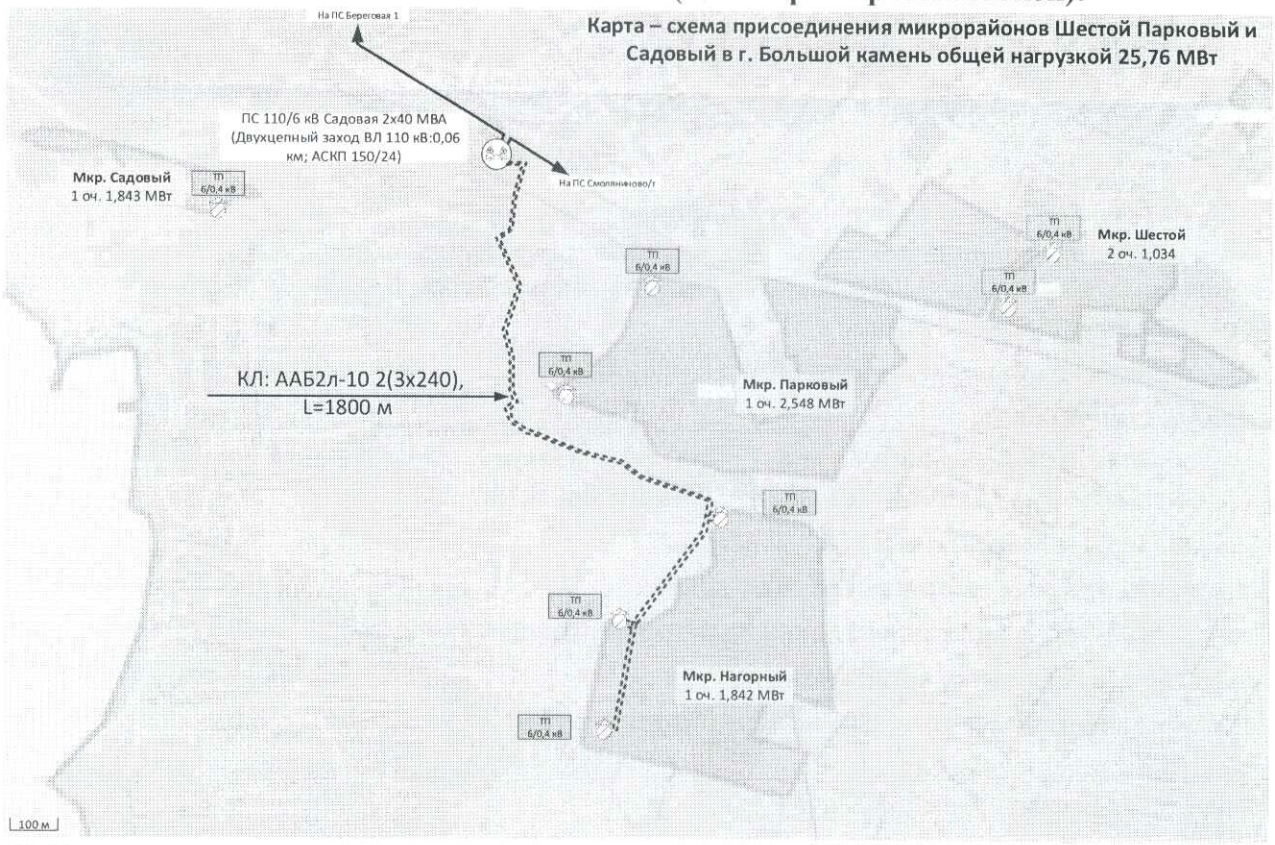

12. Примечания:

1. Необходимо строительство двух КЛЭП 6 кВ с разных секций РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Садовая до проектируемых ТП 6/0,4 кВ Заявителя ориентировочной длинной 1,8 км каждая кабелем с сечением не менее 240 мм^2.. Трассу КЛЭП 6 кВ предусмотреть в проекте.