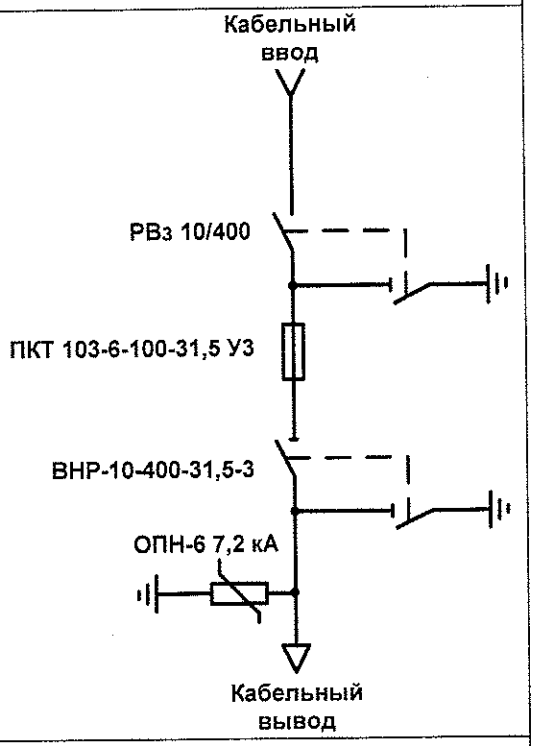
Приложение 5 к ТЗ

Опросной лист

по техническим параметрам и комплектации отдельно стоящей ячейки

№	Запрашиваемые данные	Параметры
1	Договор на ТПр	№2653/19-хэс от 10.09.2019
2	Однолинейная схема	
3	Наименование подстанции	ТП-1255
4	Количество ячеек	1
5	Тип ячейки	ЯКНО-6
6	Номинальное напряжение, кВ	6 кВ
7	Коммутационные аппараты, устанавливаемые в ячейке: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение (исходя из условия эксплуатации однотипного оборудования)	1)Разъединитель «РВЗ 10/400» 2)Выключатель нагрузки «ВНР-10-400-31,5-3» с ЗН
8	Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации)	нет
9	Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество)	нет
10	Исполнение ввода/вывода 6 кВ, сечение :	ААБл-6 3х50
	- ввод	кабель
	- вывод	кабель
11	Тип ОПН-6 7,2 кА, кол-во	1 комплект
12	Номинальный ток предохранителей ПКТ 103-6-100-31,5 У3	1 комплект
13	Вид оперативного тока:	нет
	- напряжение питания блока управления, В	-
	- напряжение питания блока питания, В	-

14	Тип релейной защиты	нет
15	Тип дуговой защиты	нет
16	Тип счетчиков, подключенных к ТН, кол-во	нет
17	Ток и время срабатывания защит	нет
18	Тип аппаратуры телемеханики на данном объекте	нет
19	Тип измерительных преобразователей	нет
20	Соединение с потребителем (кабель, ВЛ, тип, марка, сечение)	ААБЛ-6 3х50

Главный инженер СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «ХЭС» **В.Ф. Ожегин**

Начальник службы технической эксплуатации филиала АО «ДРСК» «ХЭС» **Ю.А. Кульмановская**

Начальник службы транспорта электроэнергии СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «ХЭС» **А.В. Волов**

Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «ХЭС» **А.В. Киреев**