Начальнику СПРиТП _____

Дата 25.08.2020 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Акт обследования № ТПр 2341/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2341/20 дата регистрации ДОУ 21.08.2020

1. Заявитель: Богомолова Анна Николаевна **телефон: 924-100-12-96**

2. Наименование объекта: жилой дом

Фактический объект: жилой дом

3. Адрес объекта: Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Аван, ул. Школьная, д. 46, кадастровый номер земельного участка 27:06:0020608:2

4. Заявленная мощность (кВт): 10

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 5

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-**Вяземская,** №ф. 6(10) кВ **« 19 »,** ТП № 887,

ТМ 6-10/0,4 250 кВА; № ф. 0,4 кВ, **2**, № опоры __14__.


9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____70____ **метров.**

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
	1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ		
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛ	
		КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.) — ж/б	одностоечная	
		одностоечная с 1 укосом	
	деревянные	одностоечная с 2 укосами	
	на ж/б приставке	1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)		
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)		
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)		
	2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ		
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)	ВЛ	385
		КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.) — ж/б	одностоечная	
		одностоечная с 1 укосом	
	деревянные	одностоечная с 2 укосами	
	н ж/б приставке	1 укос	
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м) — кол. проводов ВЛ		385
	2 провода		
	4 провода		
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)		
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)	в 2 провода	1
		в 4 провода	
	3. Установка ТП		
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)		
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП		
	4. Установка дополнительного оборудования		
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)		

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количе
5. Демонтажные работы				
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
			одностоечная с 1 укосом	
		деревянные	одностоечная с 2 укосами	
		на ж/б приставке	1 укос	
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
			одностоечная с 1 укосом	
		деревянные	одностоечная с 2 укосами	
		на ж/б приставке	1 укос	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов)			9
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)			
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП			
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)			
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	1
			в 4 провода	
6. Работы на ПС 35-110 кВ				

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

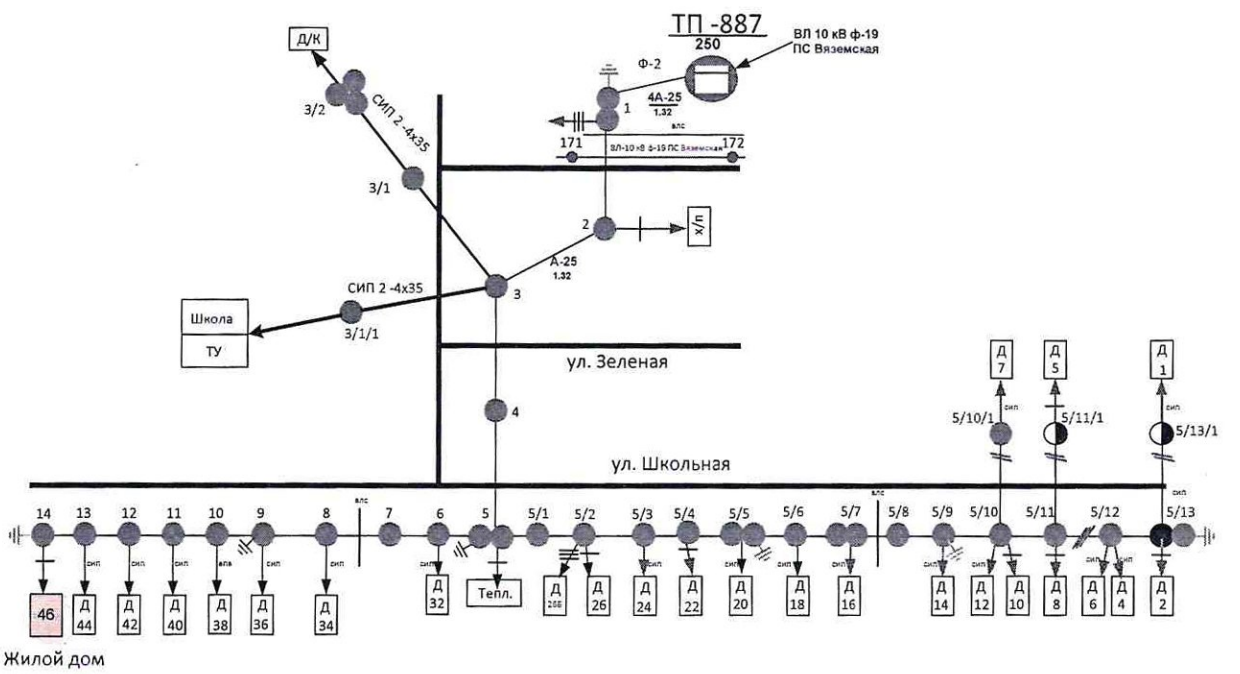

12. Примечания: необходима замена неизолированного провода на СИП (имеются скрутки, пожоги) от оп.5 до оп.14 (380 м).
Демонтаж: 7 пролетов от оп.5 до оп.12 АС-25 в 4 провода (300м х 4); 2 пролета от оп.12 до оп.14 АС-25 в 2 провода (85м х 2)
Демонтаж – монтаж: 6 вводов (СИП) однофазных. Демонтаж – 1 ввод (АПВ). Монтаж – 1 ввод (СИП).
Подрезка крон – деревья – 5 шт.

Гл.инженер ВРЭС — Должность
Подпись
Белошниченко А.В — ФИО